

**תעודת מתקנת 9412312191/א לתעודה 9412312191**  
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג 1953

**פרטי ההזמנה**

שם המזמין: טלפייר גלאי אש וגז בע"מ  
כתובת: הלפיד 5 פתח תקווה  
תאריך ההזמנה: 05.05.2014  
הדוגמה נטלה ע"י בא כוח המזמין

**בדיקה של:**

יחידת בקרה אנלוגית לגילוי וכיבוי אש מדגם ADR-7000 מתוצרת חברת **טלפייר**, ישראל  
גירסת תוכנה 1

**מהות הבדיקה:**

לבדוק התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 1220 חלק 2: "מערכות גילוי אש: יחידות בקרה" אוקטובר 1994.

מסמך זה כשלעצמו אינו משמש לשחרור טובין מהמכס

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק

מסמך זה מכיל 4 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו

**1: כללי**

הובאה לבדיקה ע"י המזמין יחידת בקרה אנלוגית מדגם ADR-7000 (4 לולאות) מתוצרת חברת טלפייר. יחידת הבקרה נבדקה עם הציוד הבא:

תיאור	דגם
גלאי עשן	TFO-480A
גלאי חום	TFH-280A
חייגן	TDM-500I
לוח משנה	RM-7000
מכלול מוצא כתובתי למיתוג	ADR-742
מכלול מבוא שני-שמונה ערוצים למערכות כתובתיות	ADR-712/718
מכלול ממסר מוצא למערכות כתובתיות	ADR-741
מכלול מבוא/מוצא תלת ערוצי למערכות כתובתיות	ADR-723
מכלול מבוא למפסקי זרימה וגלאי הצפה למערכות כתובתיות	ADR-805
מכלול מוצא שמונה ערוצים למערכות כתובתיות	ADR-828
מכלול מבוא/מוצא תלת ערוצי למערכות כתובתיות	ADR-823
מכלול מבוא שמונה ערוצים	ADR-818

**2: מסקנה**

מערכת הגילוי מדגם ADR-7000 שנבדקה מתאימה לדרישות התקן.

**3: הערה:**

- 3.1 קיבול המצברים המקסימלי הניתן לחבר ליחידת הבקרה הנו 18 אמפר שעה
- 3.2 יש להגן על חיבור כבל הזינה ברכזת
- 3.3 יש לסמן אזהרה על גבי הרכזת ובהוראות ההתקנה בנוגע לשימוש במפסק ABORT להשהיית הכיבוי עד 30 שניות

שם הבודק: יוסי אהרון

שם החותם: אלברט אזולאי  
ראש מדור התרעות

תאריך הדפסת המסמך: 26.01.15

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן

**ת ע ו ד ה מ ת ק נ ת 9412312191/א לתעודה 9412312191**

**כרטיסי רכזת ADR-7000:**

תיאור	דגם
ספק כח	PS-150
כרטיס לולאות	ADR-7002
כרטיס נוריות	ADR-7003
כרטיס תצוגת אזורים	ADR-7003ZM
כרטיס ראשי	ADR-7021
כרטיס CPU	ADR-7007

**כרטיס מכלולי כיבוי שנבדקו להתאמה עם רכזת מדגם ADR-7000**

מחאתם כיבוי	כרטיס כיבוי	סוג כיבוי	רכזת
TLA-22	ADR-723	FIKE-GCA	ADR-7000
	ADR-823		
TLA-130	ADR-723	FIKE-Solenoid	
	ADR-823		
TLA-115	ADR-723	SAFE-TFN	
	ADR-823		
TLA-44	ADR-723	FIRE-PRO	
	ADR-823		
TLA-33	ADR-723	GREENEX	
	ADR-823		
TLA-110	ADR-723	SAFE-TF-Solenoid	
	ADR-823		
TLA-23	ADR-723	FIKE-Impulse	
	ADR-823		

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן

דף מס' 3 מתוך 4 דפים

## ת ע ו ד ה מ ת ק נ ת 9412312191/א לתעודה 9412312191

### 4: תאור מורחב של המוצר


להלן תמונות חיצוניות ופנימיות של יחידת הבקרה:



מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן

דף מס' 4 מתוך 4 דפים

תעודת מתקנת 9412312191/א לתעודה 9412312191

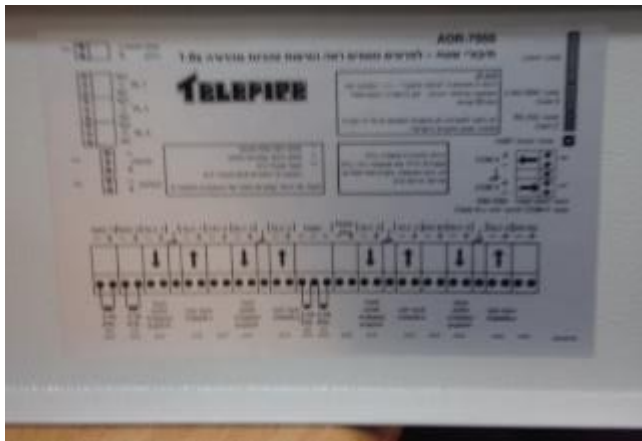

שם הבודק: יוסי אהרון

ca/h

שם החותם: אלברט אזולאי  
ראש מדור התרעות

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן