

ת ע ו ד ה בדיקה מספר 9612308423
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין: טלפייר גלאי אש וגז בע"מ
כתובת: הסיבים 43 פתח תקווה
תאריך ההזמנה:
הדוגמה נטלה ע"י בא כוח המזמין

בדיקה של:

מעטה פלסטיק של יחידת בקרה אנלוגית לגילוי וכיבוי אש מדגם ADR-7000 מתוצרת חברת טלפייר, ישראל. (מספר סידורי של הרכזת SN16100164).

מהות הבדיקה:

לבדוק התאמה לדרישות סעיפים 6, 13, 31, 68, התקן הישראלי ת"י 1220 חלק 2: "מערכות גילוי אש: יחידות בקרה" אוקטובר 2014.

מסמך זה אינו היתר סימון תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק

מסמך זה מכיל 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו

1: כללי

הובאה לבדיקה ע"י המזמין יחידת בקרה אנלוגית מדגם ADR-7000 המובנה במארז פלסטי. יחידת הבקרה נבדקה עם הציוד הבא:

תיאור	דגם
גלאי עשן	TFO-480A
לחצן ידני	TPB810
חייגן	TDM-500I
כרטיס ראשי	ADR7021
ספק כוח MW	RS-150-24
כרטיסים	ADR712, ADR805, ADR723
כרטיס מקשי פונקציות	ADR7003

2: מסקנה

רכזת גילוי אש מדגם ADR7000 הכוללת מעטה פלסטיק, מתאימה לדרישות סעיפי התקן שנבדקו.

3: הערה:

- 3.1 קיבול המצברים המקסימלי הניתן לחבר ליחידת הבקרה הנו 18 אמפר שעה
- 3.2 יש להגן על חיבור כבל הזינה ברכזת

שם הבדוק: יוסי אהרון

שם החותם: אלברט אזולאי
תפקידו: ראש מדור התרעות


תאריך הדפסת המסמך: 16.03.2016

מתוך 1 דפים 2

תעודת בדיקה 9612308423

דף 2 מתוך 2 דפים

תמונות של רכזת ADR7000 מעטה פלסטיק

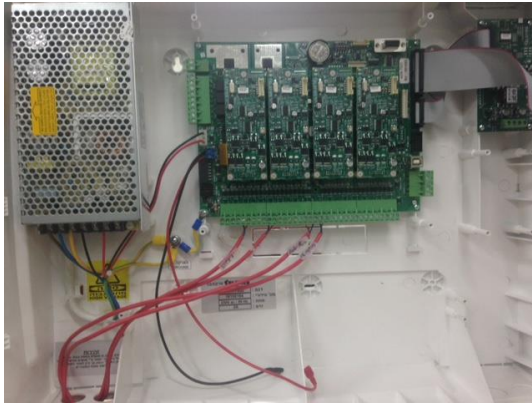

שם הבודק: יוסי אהרון

20/11

שם החותם: אלברט אזולאי
ראש מדור התרעות